

Plug-in Mounting Base

Montaje Extraíble

Connecteur de contacts

Item: PCBERC3
PCBERC4

For Use With Frame EG
Para Usar Con Caja Base EG

Installation Instructions / Instructivo de Instalación



 Danger

Hazardous Voltage.

Will cause death or serious injury.



Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.

Replace all covers before power supplying this device is turned on.



Peligro

Tensión peligrosa.

Puede causar la muerte o lesiones graves.

Desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio.
Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.



Danger

Tension dangereuse.

Danger de mort ou risque de blessures graves.




Couper l'alimentation de l'appareil et barrer avant de travailler.

Remplacez tous les couverts avant que l'approvisionnement de pouvoir soit alimenté.

Use only with Siemens certified components.

Utilizar únicamente con componentes certificados de Siemens.


A utiliser uniquement avec les composants certifiés Siemens.

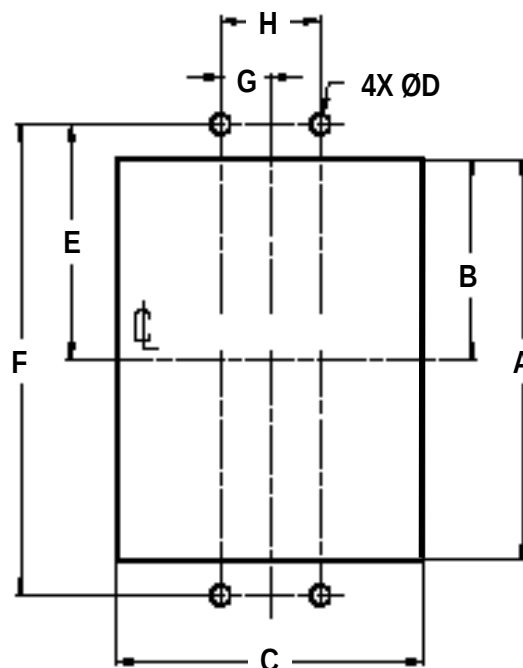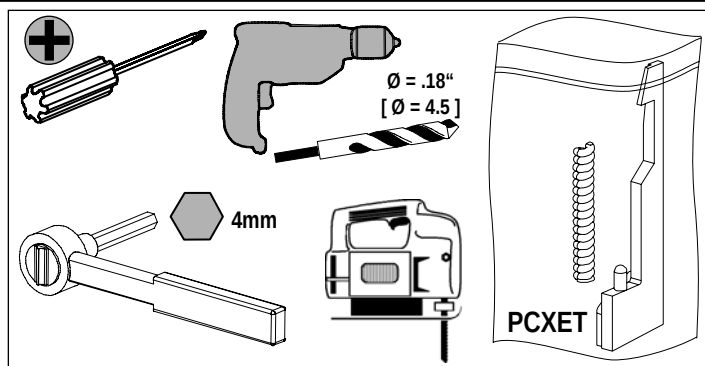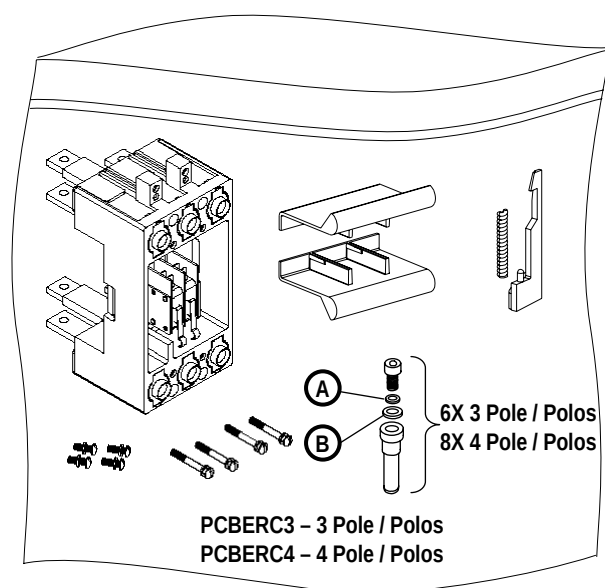


		A	B	C	E	F	G	H	ØD
EG	3 Pole 3 Polos	5.59 [142]	2.80 [71]	3.07 [78]	3.15 [80]	6.30 [160]	.50 [12.7]	1.00 [25.4]	.18 [4.5]
	4 Pole 4 Polos	5.59 [142]	2.80 [71]	4.06 [103]	3.15 [80]	6.30 [160]	1.00 [25.4]	2.00 [50.8]	.18 [4.5]

2


Disconnect Voltage. Trip breaker.
[Desconecte El Voltaje. Dispare El Triturador.]

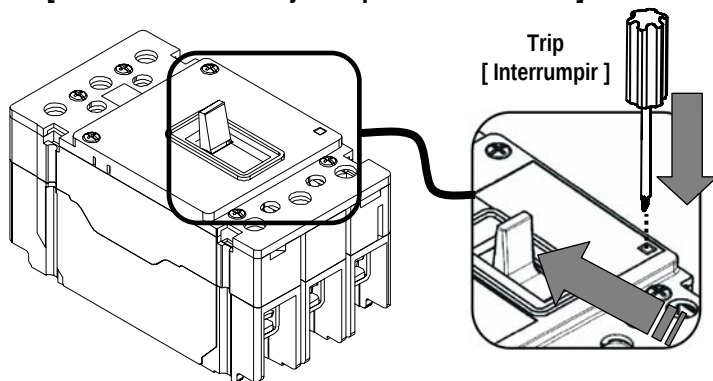


3

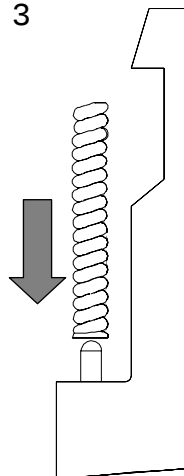


4

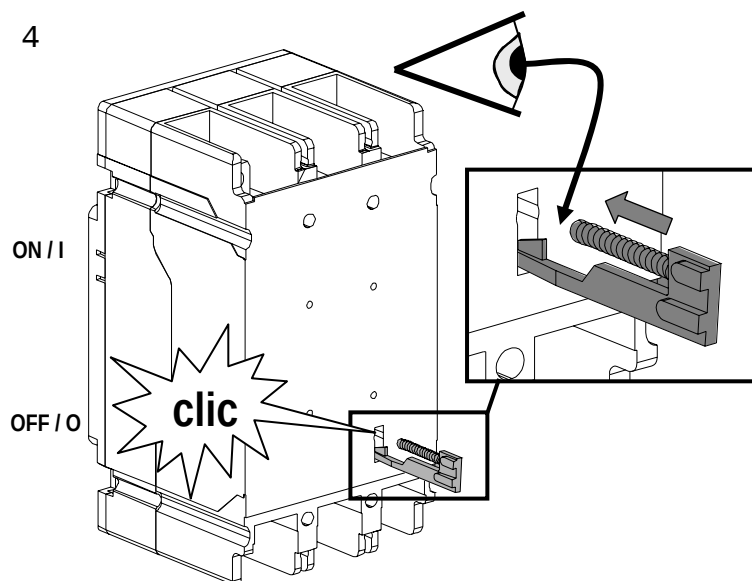


5

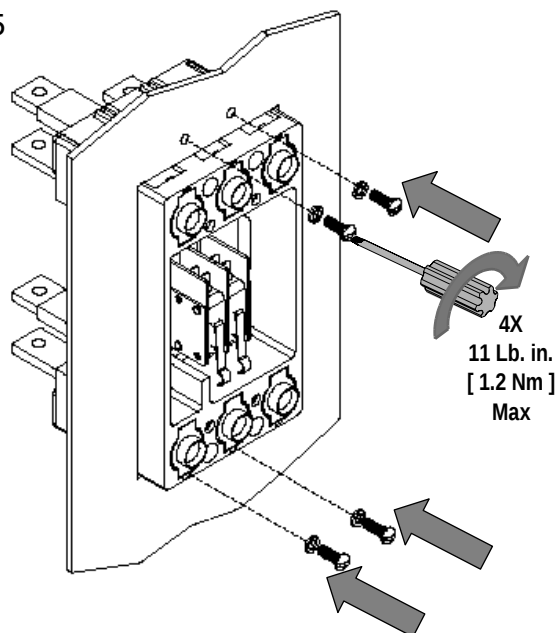

6

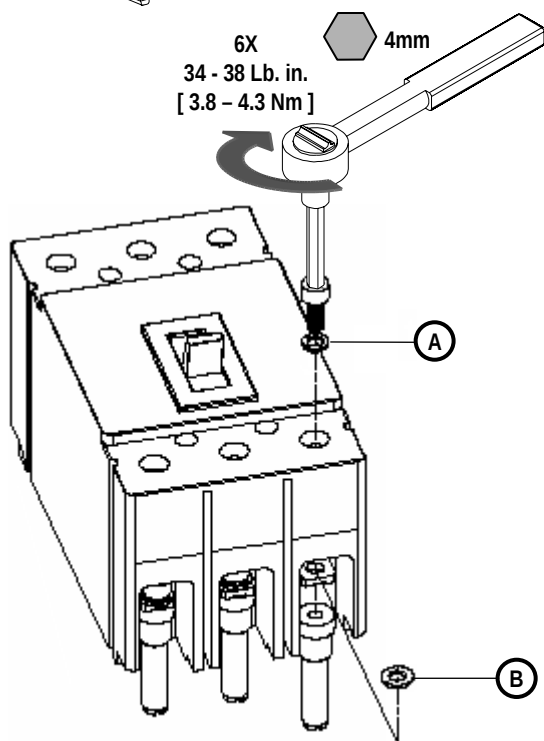

7

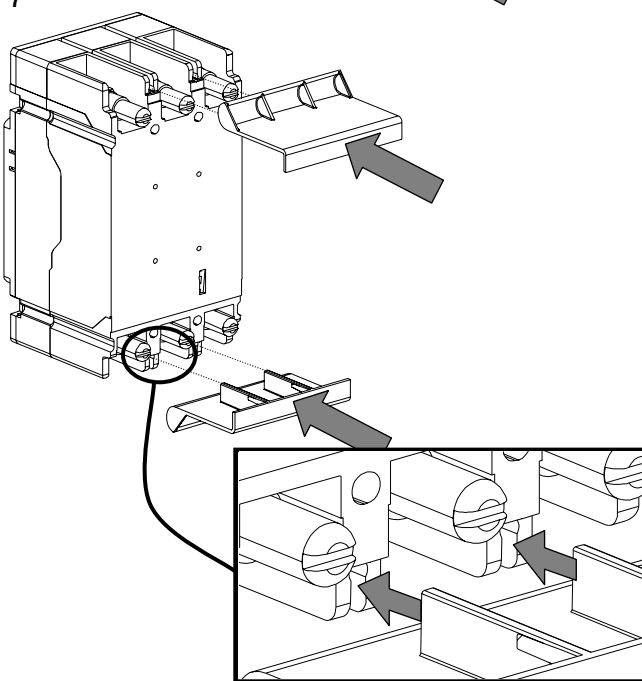



Danger

Hazardous Voltage.

Will cause death or serious injury.

Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.

Replace all covers before power supplying this device is turned on.



Peligro

Tensión peligrosa.

Puede causar la muerte o lesiones graves.

Desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio.

Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.



Danger


Tension dangereuse.

Danger de mort ou risque de blessures graves.


Couper l'alimentation de l'appareil et barrer avant de travailler.

Remplacez tous les couverts avant que l'alimentation de pouvoir soit alimentée.



8

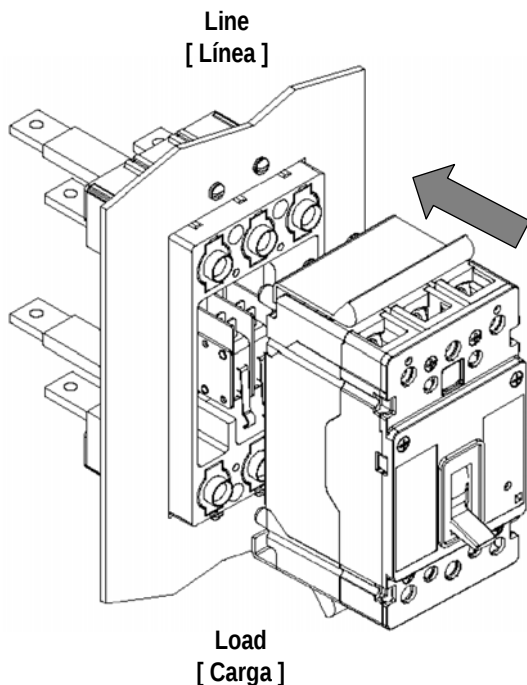

9

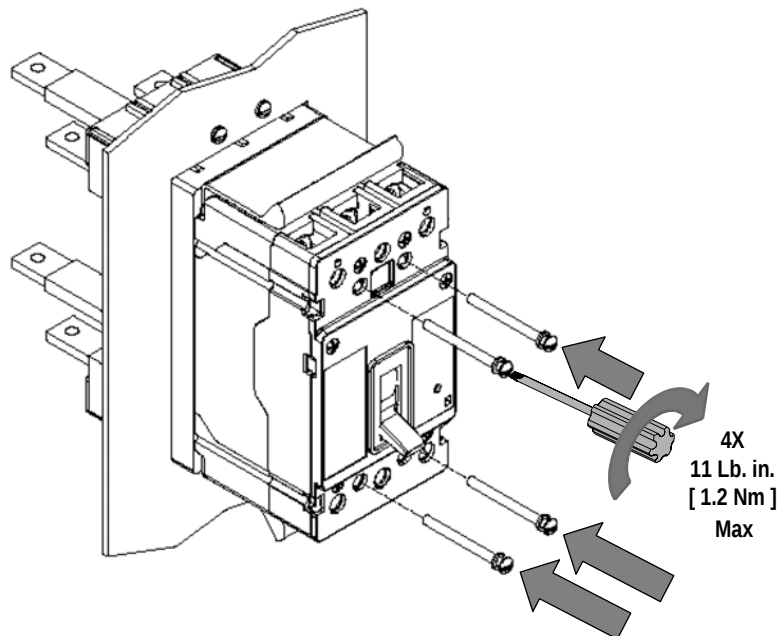

10

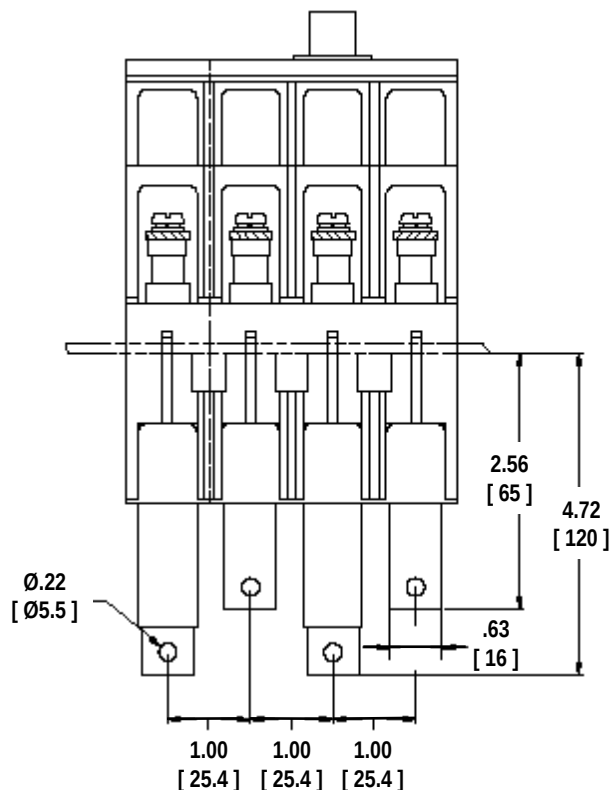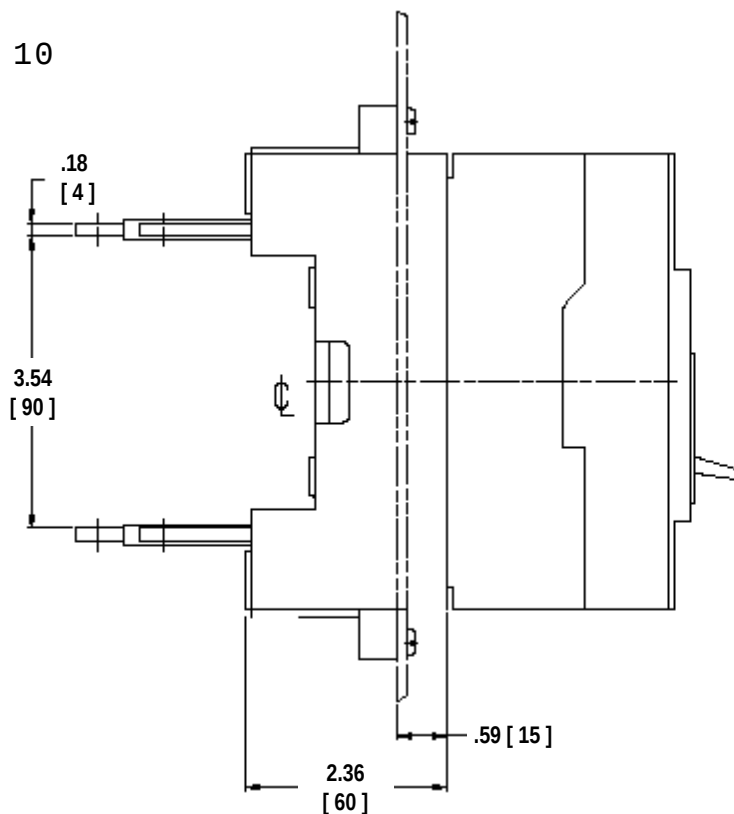

Technical Support:

Toll Free: 1-800-964-4114

Internet: www.sea.siemens.com

Subject to change without prior notice

Siemens Energy & Automation Inc. , Alpharetta, GA U.S.A.

3 / 3

© Siemens Energy & Automation Inc. 2004

IL01219040EH04

807897A02